

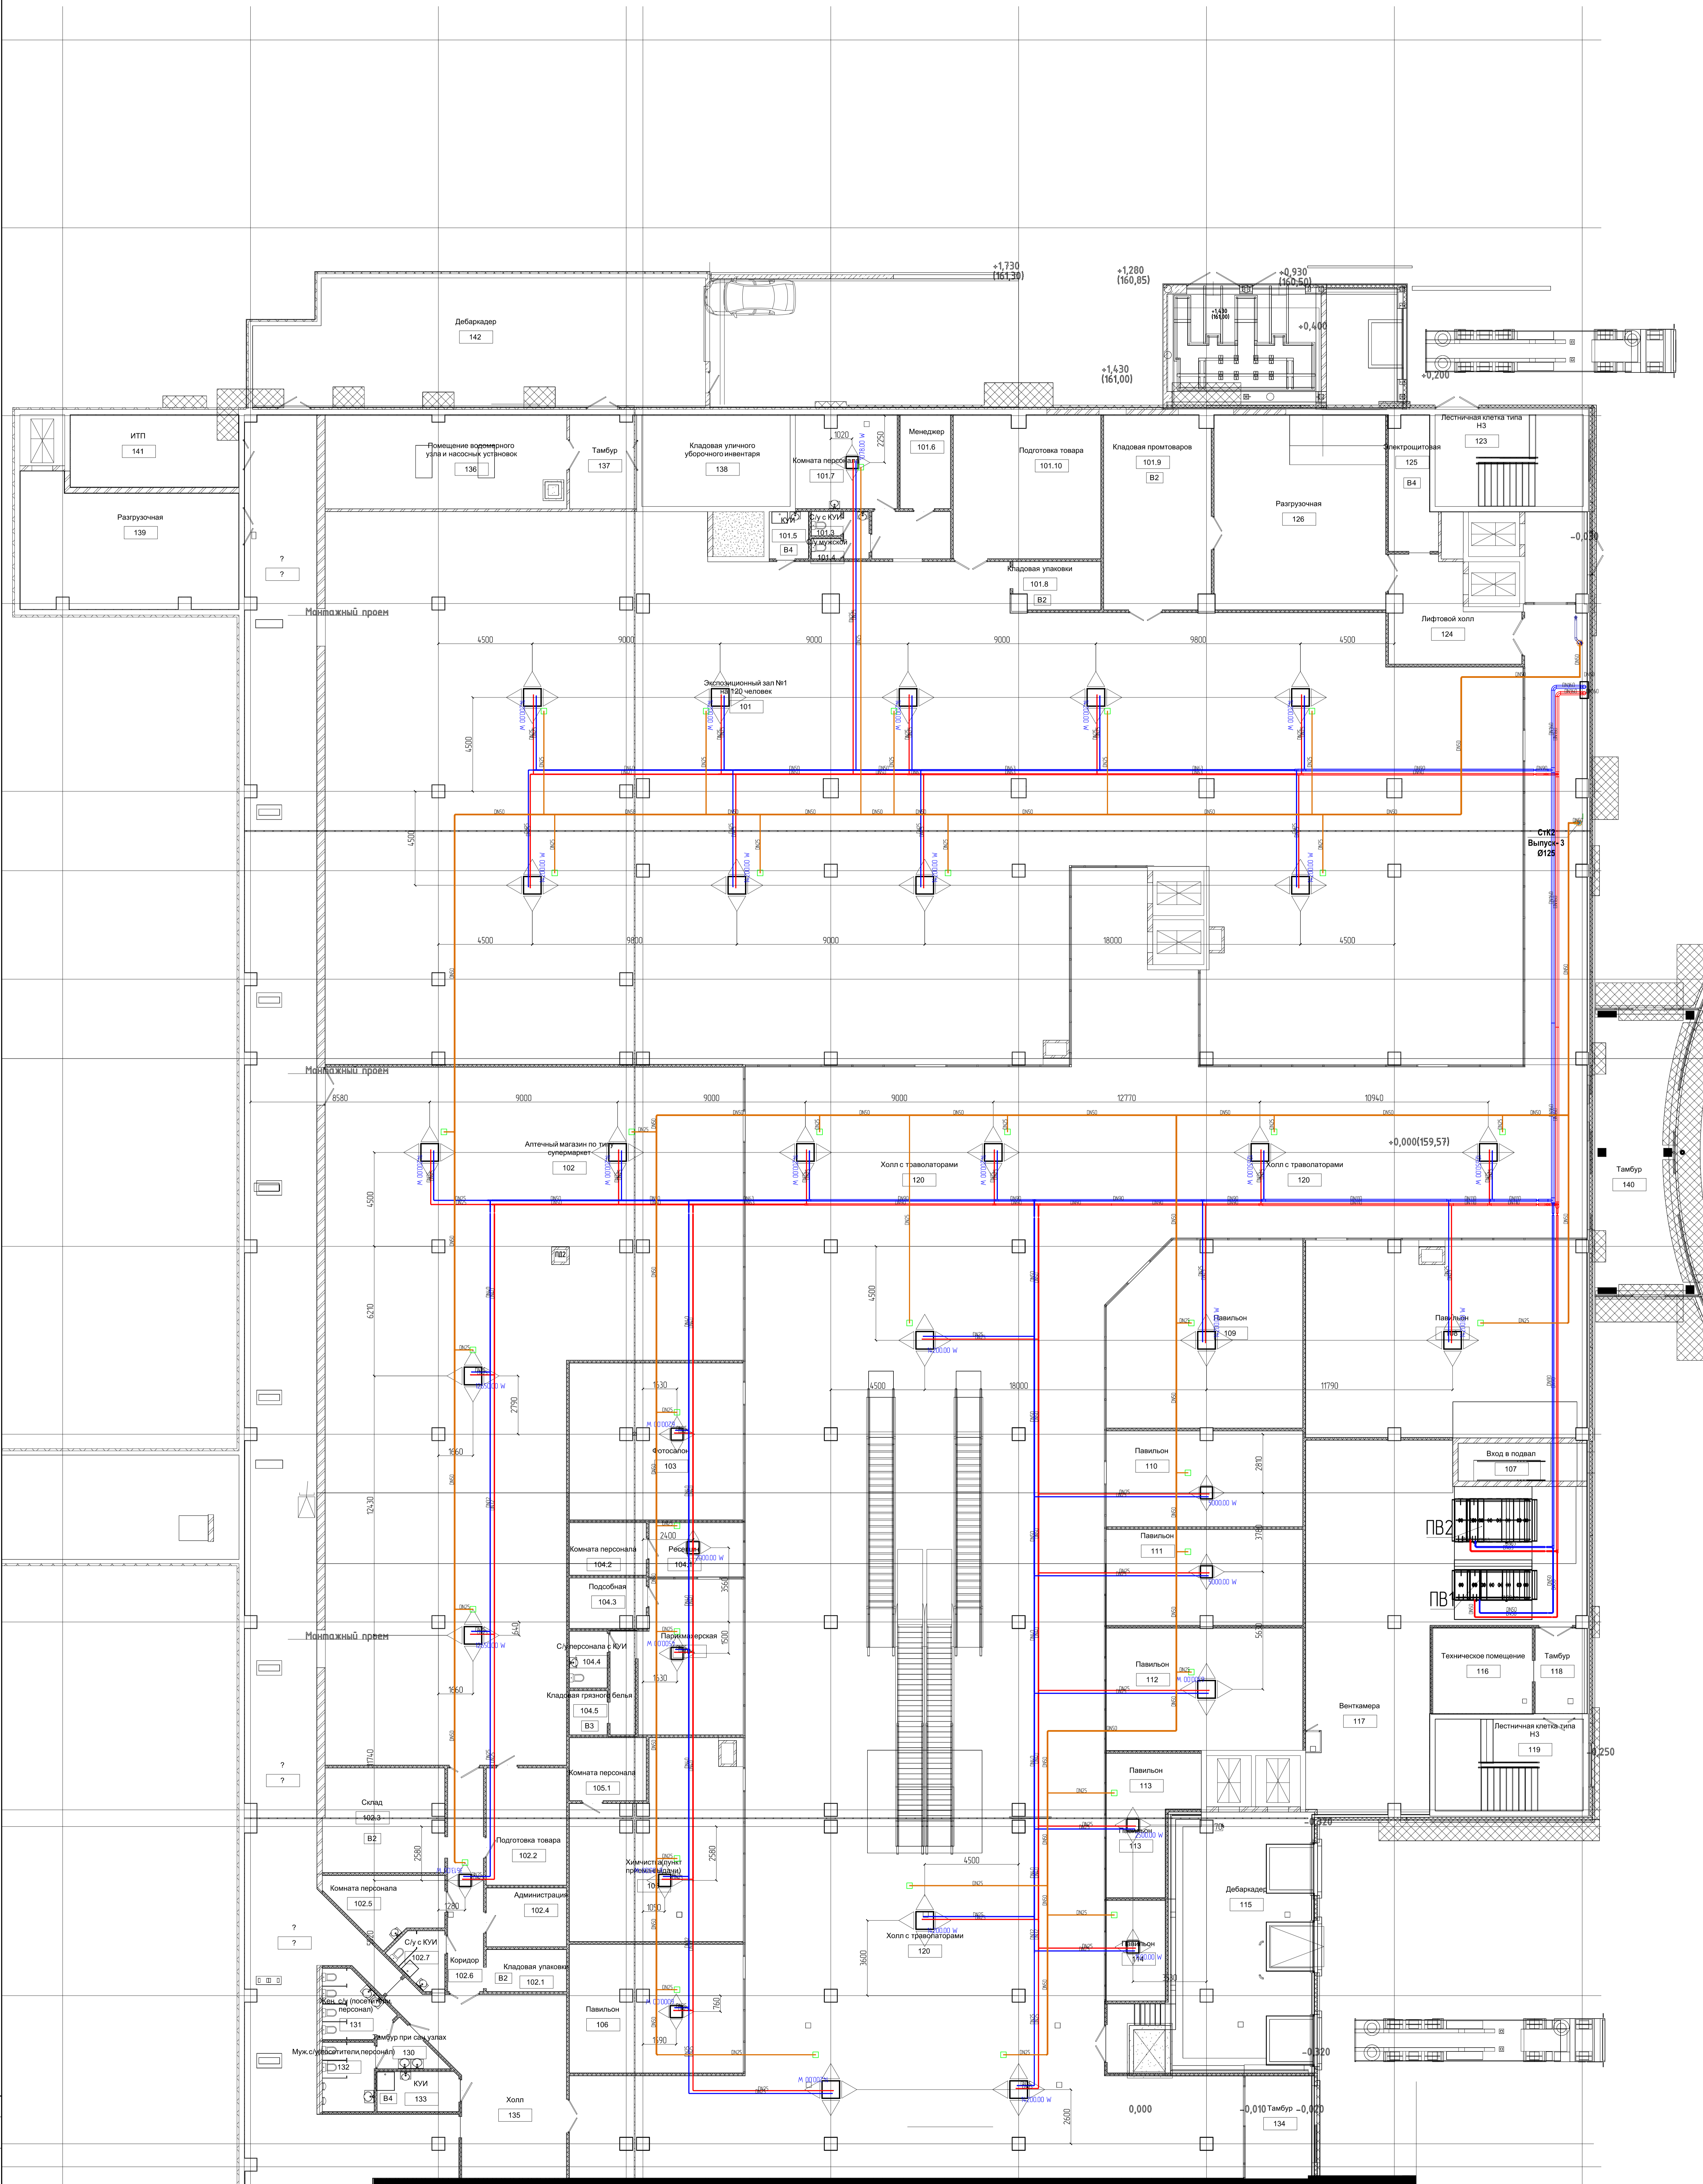


План 1 этажа на отм. 0,000



Условные обозначения


[illegible]




Условные обозначения

	ХВ холодная подающая Х
	ХГ горячая подающая Х
	ОТ отопление Х
	Фановый


556/19-ХС					Выполнено: разработан проект			
инженер ТОО "СР" по проекту 3-1/2018					Листов: 3			
И.п.и.ф.	И.п.и.ф.	И.п.и.ф.	И.п.и.ф.	И.п.и.ф.	Лист	Лист	Лист	Лист
И.п.и.ф.	И.п.и.ф.	И.п.и.ф.	И.п.и.ф.	И.п.и.ф.	Р	3	9	
И.п.и.ф.	И.п.и.ф.	И.п.и.ф.	И.п.и.ф.	И.п.и.ф.	Тема: 3-1/2018			
И.п.и.ф.	И.п.и.ф.	И.п.и.ф.	И.п.и.ф.	И.п.и.ф.	Тема: 3-1/2018			

[illegible]

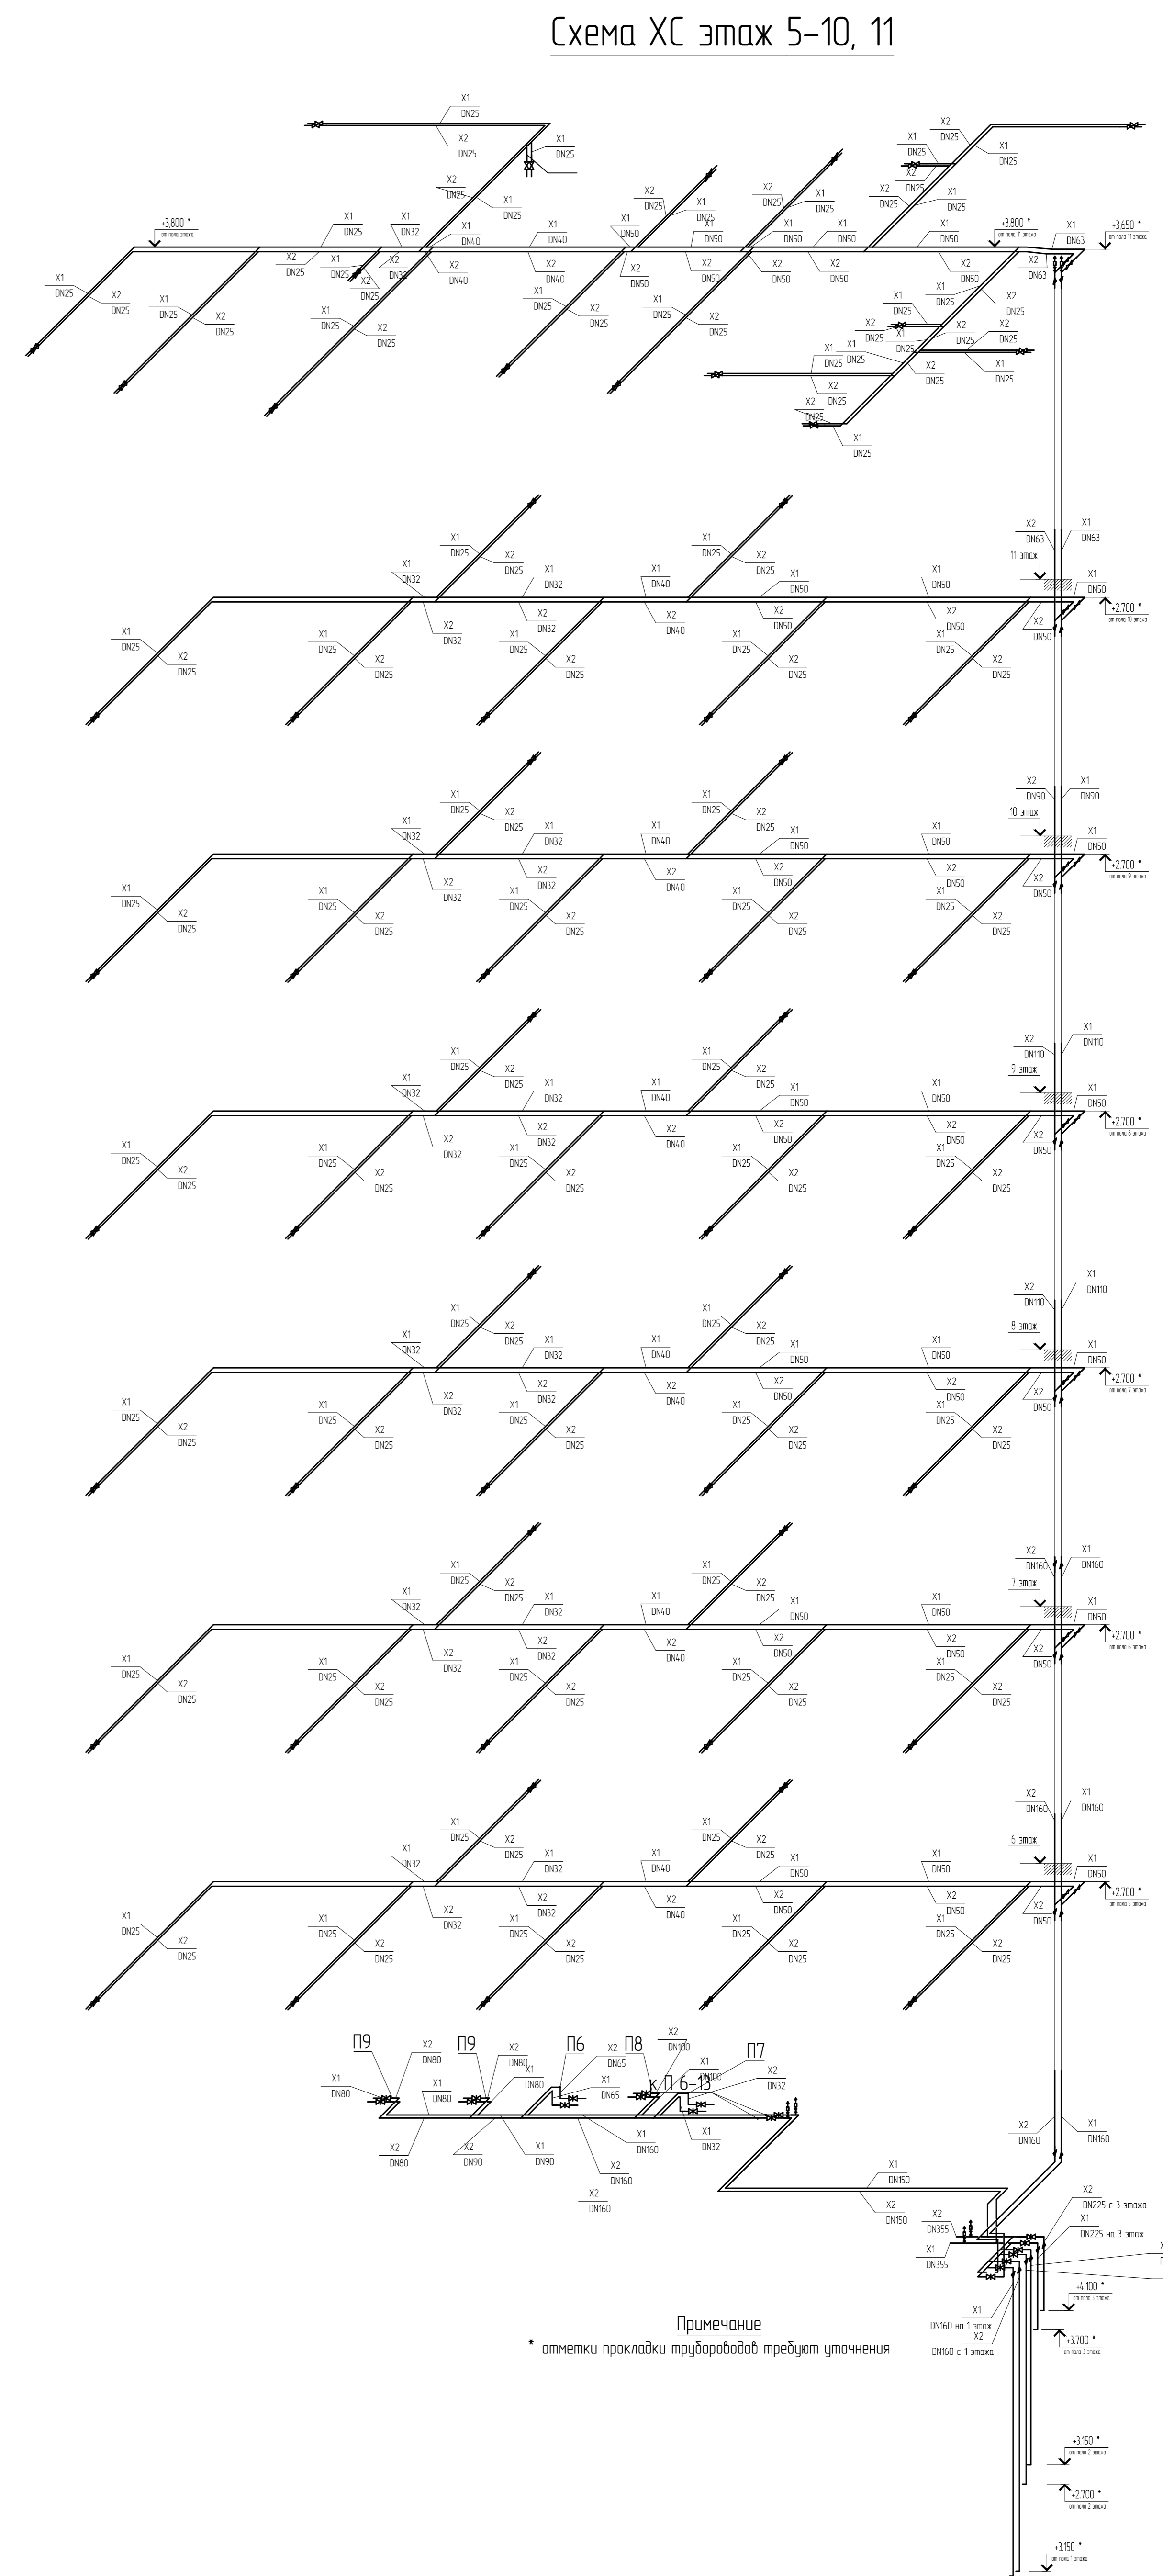[illegible]

							535/19- ХС
							Выставлено -разделительный центр "ЮРЕК" по указанию в з/кнбесе
Учст.	Консл.	Листы	№ док.	Подп.	Дата		
ИП		Восканяни			07/21	Холостое выделение	Служба
Нач. отд.							Лист
Митинг	Рубинян				07/21		Листово
И. контр.					07/21	Показ Тестиско, 5-10, 11 этапов. Смеев КС. Тестиско, 5-10, 11 этапов.	000 "ЮСК Акт"

Схема ХС этап 1




Примечание

* отметки прокладки трубопроводов требуют уточнения

							535/19- ХС		
							Выставочно-разделочный центр "ЮРС" по ул.Кирова 2 Ж/б/ск		
Ист.	Копия	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стопок	Лист	Листов
ИП		Венюков			07/21	Холодильное	Р	7	9
Ист. отп.		Пурфилен		<i>Сид</i>	07/21				
И. контр.					07/21				
						Схема ХС блок 1	000 "ЮРС" Л/м		

Схема ХС этаж 2




Примечание
* отметки прокладки трубопроводов требуют уточнения

Содержание
Лист № 1
Лист № 2
Лист № 3
Лист № 4
Лист № 5
Лист № 6
Лист № 7
Лист № 8
Лист № 9
Лист № 10
Лист № 11
Лист № 12
Лист № 13
Лист № 14
Лист № 15
Лист № 16
Лист № 17
Лист № 18
Лист № 19
Лист № 20
Лист № 21
Лист № 22
Лист № 23
Лист № 24
Лист № 25
Лист № 26
Лист № 27
Лист № 28
Лист № 29
Лист № 30
Лист № 31
Лист № 32
Лист № 33
Лист № 34
Лист № 35
Лист № 36
Лист № 37
Лист № 38
Лист № 39
Лист № 40
Лист № 41
Лист № 42
Лист № 43
Лист № 44
Лист № 45
Лист № 46
Лист № 47
Лист № 48
Лист № 49
Лист № 50
Лист № 51
Лист № 52
Лист № 53
Лист № 54
Лист № 55
Лист № 56
Лист № 57
Лист № 58
Лист № 59
Лист № 60
Лист № 61
Лист № 62
Лист № 63
Лист № 64
Лист № 65
Лист № 66
Лист № 67
Лист № 68
Лист № 69
Лист № 70
Лист № 71
Лист № 72
Лист № 73
Лист № 74
Лист № 75
Лист № 76
Лист № 77
Лист № 78
Лист № 79
Лист № 80
Лист № 81
Лист № 82
Лист № 83
Лист № 84
Лист № 85
Лист № 86
Лист № 87
Лист № 88
Лист № 89
Лист № 90
Лист № 91
Лист № 92
Лист № 93
Лист № 94
Лист № 95
Лист № 96
Лист № 97
Лист № 98
Лист № 99
Лист № 100

					535/19- ХС			
						Высоточно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск		
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дат.	Слово	Лист	Листов
ИТ		Земляное			07/21	Холостовые	Р	8
Нач. отд.		Проектиров.			07/21			
Исполн.		Проектиров.			07/21			
И. контр.					07/21			
Схема ХС этаж 2						000-Тек ЛК		

Схема ХС этаж 3



Содержание
Лист № 1
Лист № 2
Лист № 3
Лист № 4
Лист № 5
Лист № 6
Лист № 7
Лист № 8
Лист № 9
Лист № 10
Лист № 11
Лист № 12
Лист № 13
Лист № 14
Лист № 15
Лист № 16
Лист № 17
Лист № 18
Лист № 19
Лист № 20
Лист № 21
Лист № 22
Лист № 23
Лист № 24
Лист № 25
Лист № 26
Лист № 27
Лист № 28
Лист № 29
Лист № 30
Лист № 31
Лист № 32
Лист № 33
Лист № 34
Лист № 35
Лист № 36
Лист № 37
Лист № 38
Лист № 39
Лист № 40
Лист № 41
Лист № 42
Лист № 43
Лист № 44
Лист № 45
Лист № 46
Лист № 47
Лист № 48
Лист № 49
Лист № 50
Лист № 51
Лист № 52
Лист № 53
Лист № 54
Лист № 55
Лист № 56
Лист № 57
Лист № 58
Лист № 59
Лист № 60
Лист № 61
Лист № 62
Лист № 63
Лист № 64
Лист № 65
Лист № 66
Лист № 67
Лист № 68
Лист № 69
Лист № 70
Лист № 71
Лист № 72
Лист № 73
Лист № 74
Лист № 75
Лист № 76
Лист № 77
Лист № 78
Лист № 79
Лист № 80
Лист № 81
Лист № 82
Лист № 83
Лист № 84
Лист № 85
Лист № 86
Лист № 87
Лист № 88
Лист № 89
Лист № 90
Лист № 91
Лист № 92
Лист № 93
Лист № 94
Лист № 95
Лист № 96
Лист № 97
Лист № 98
Лист № 99
Лист № 100

535/19-ХС					
Высоточно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск					
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дат.
ИТ	1	1	1		07/21
Изм. от	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.
И. контр.					07/21
Схема ХС этаж 3					
ООО "ТЕК-Лайт"					

Согласовано				Позиция	Наименование и техническая характеристика					Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
				1	2					3	4	5	6	7	8	9
					Отвод ПНД компрессионный	225	90°	90°		ПНД			шт	9		
					Муфта ПНД переходная компрессионная	32	х 25			ПНД			шт	74		
					Муфта ПНД переходная компрессионная	40	х 25			ПНД			шт	2		
					Муфта ПНД переходная компрессионная	40	х 32			ПНД			шт	50		
					Муфта ПНД переходная компрессионная	50	х 25			ПНД			шт	2		
					Муфта ПНД переходная компрессионная	50	х 40			ПНД			шт	40		
					Муфта ПНД переходная компрессионная	63	х 40			ПНД			шт	2		
					Муфта ПНД переходная компрессионная	63	х 50			ПНД			шт	22		
					Муфта ПНД переходная компрессионная	90	х 25			ПНД			шт	2		
					Муфта ПНД переходная компрессионная	90	х 50			ПНД			шт	4		
					Муфта ПНД переходная компрессионная	90	х 63			ПНД			шт	16		
					Муфта ПНД переходная компрессионная	90	х 65			ПНД			шт	2		
					Муфта ПНД переходная компрессионная	110	х 65			ПНД			шт	2		
					Муфта ПНД переходная компрессионная	110	х 90			ПНД			шт	10		
					Муфта ПНД переходная компрессионная	160	х 63			ПНД			шт	1		
					Муфта ПНД переходная компрессионная	160	х 90			ПНД			шт	2		
					Муфта ПНД переходная компрессионная	160	х 110			ПНД			шт	10		
					Муфта ПНД переходная компрессионная	225	х 160			ПНД			шт	9		

Создано	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Позиция	Наименование и техническая характеристика					Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
				1	2					3	4	5	6	7	8	9
					Втулка под фланец	80				ПНД			шт	24		
					Втулка под фланец	100				ПНД			шт	4		
					Фланец	80							шт	24		
					Фланец	100							шт	4		
					ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛАТУНЬ 5003 ДУ 15 РЧ10 G1/2"	G1/ 2"							шт	6		
					Теплоизоляция											
					Теплоизоляция	25				K-FLEX ST 13 мм			м	3865		
					Теплоизоляция	32				K-FLEX ST 13 мм			м	471		
					Теплоизоляция	40				K-FLEX ST 13 мм			м	463		
					Теплоизоляция	50				K-FLEX ST 13 мм			м	614		
					Теплоизоляция	63				K-FLEX ST 13 мм			м	435		
					Теплоизоляция	65				K-FLEX ST 13 мм			м	85		
					Теплоизоляция	90				K-FLEX ST 13 мм			м	310		
					Теплоизоляция	110				K-FLEX ST 13 мм			м	295		
					Теплоизоляция	150				K-FLEX ST 13 мм			м	45		
					Теплоизоляция	160				K-FLEX ST 13 мм			м	711		
	Теплоизоляция	225				K-FLEX			м2	27						
	Теплоизоляция	315				K-FLEX			м2	2						
	Теплоизоляция	355				K-FLEX			м2	5						
	Дренаж															

						535/19-ХС-С				
						Выставочно-развлекательный центр "МОРЕ" по ул.Кирова в г.Ижевск				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Холодоснабжение		Стация	Лист	Листов
ГИП		Векшина			07/21			Р	6	10
Нач. отд.		Трубицын		Скля	07/21					
Исполн.					07/21	Спецификация		ООО "ПСК Лук"		
Н. контр.					07/21					

Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]